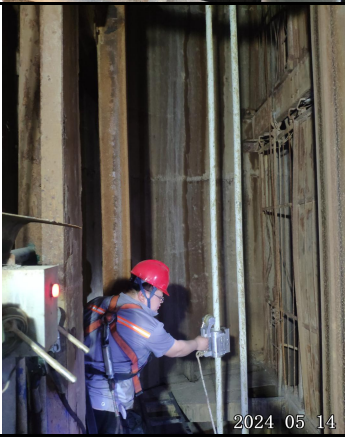
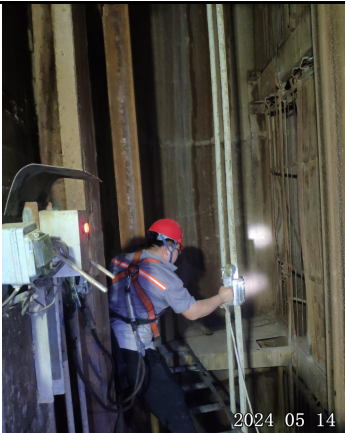


序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
142	GX-B1495/20-6-24711	2024/6/21	所检项目合格。	
143	GX-B1495/20-Y-241380~241397	2024. 6. 21	本次共检高压防爆开关18台，18台高压防爆开关所检项目合格。	

144	GX-B1495/20-Y-241398~241408	2024. 6. 21	本次共检高压防爆开关11台，11台高压防爆开关所检项目合格。	
145	GX-B1306/23-6-24003	2024/6/19	综合判定合格	
146	GX-B1306/23-6-24004	2024/6/19	综合判定合格	

147	GX-B1306/23-6-24005	2024/6/19	综合判定合格		
148	GX-B1598/21-6-24050	2024/6/23	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为1.39%，小于5%为正常。		
149	GX-B1598/21-6-24051	2024/6/23	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为1.95%，小于5%为正常。		


150	GX-B1598/21-6-24052	2024/6/23	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为1.97%，小于5%为正常。	
151	GX-B1598/21-6-24053	2024/6/23	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为1.89%，小于5%为正常。	
152	GX-B1598/21-6-24054	2024/6/23	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为1.88%，小于5%为正常。	

153	GX-B1598/21-6-24055	2024/6/23	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为1.85%，小于5%为正常。	
154	GX-B1305/21-6-24017	2024/6/24	综合判定合格	
155	GX-B1328/20-6-24079	2024/6/24	所检项目合格	

156	GX-B1328/20-6-24080	2024/6/24	所检项目合格	
157	GX-B1328/20-6-24081	2024/6/24	所检项目合格	
158	GX-B1322/21-6-24244~24247	2024/6/24	所检项目合格	

159	GX-B1328/20-6-24078	2024/6/24	所检项目合格	
160	GX-B1321/20-6-24337~24338	2024/6/24	所检项目合格	
161	GX-B1321/20-6-24339~24341	2024/6/24	所检项目合格	

162	GX-B1598/21-6-24043	2024/6/24	实测钢丝绳有效截面损失百分比最大为2.07%，小于5%为正常。	 2024 04 25
163	GX-B1598/21-6-24044	2024/6/24	实测钢丝绳有效截面损失百分比最大为2.29%，小于5%为正常。	 2024 04 25
164	GX-B1598/21-6-24045	2024/6/24	实测钢丝绳有效截面损失百分比最大为2.35%，小于5%为正常。	 2024 04 25

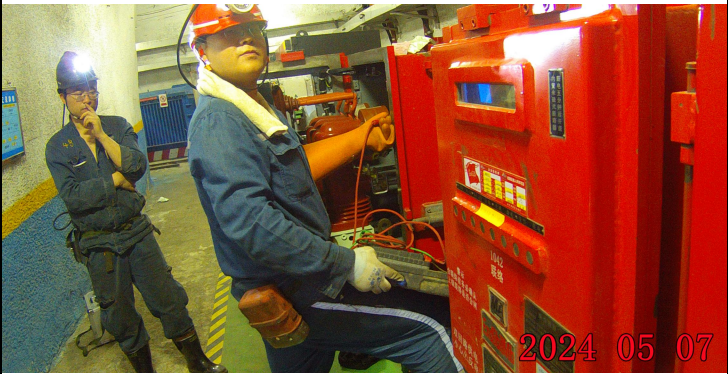165	GX-B1495/20-6-24635~24647	2024/6/24	本次共检高压开关柜13台，13台高压开关柜所检项目合格。	
166	GX-B1495/20-6-24648~24655	2024/6/24	本次共检高压防爆开关8台，8台高压防爆开关所检项目合格。	
167	GX-B1495/20-6-24696~24697	2024/6/24	本次共检高压防爆开关2台，2台高压防爆开关所检项目合格。	

168	GX-B1495/20-6-24698~24704	2024/6/24	本次共检高压防爆开关7台，7台高压防爆开关所检项目合格。	
169	GX-B1495/20-6-24705	2024/6/24	本次共检高压防爆开关1台，1台高压防爆开关所检项目合格。	
170	GX-B1495/20-6-24706~24708	2024/6/24	本次共检高压防爆开关3台，3台高压防爆开关所检项目合格。	

171	GX-B1495/20-6-24709~24710	2024/6/24	本次共检高压开关柜2台，2台高压开关柜所检项目合格。	
172	GX-B1495/20-6-24743~24748	2024/6/25	本次共检高压防爆开关6台，6台高压防爆开关所检项目合格。	